



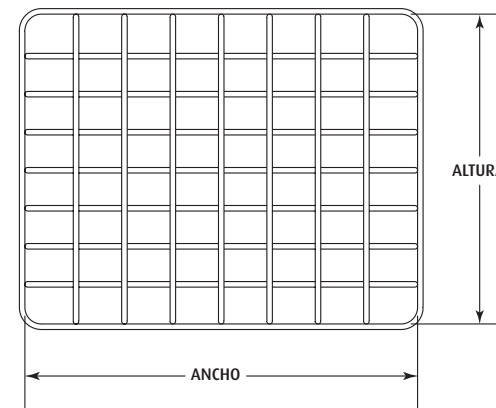


Safety Technology International, Inc.
 2306 Airport Road • Waterford, Michigan 48327-1209
 Teléfono: 1-248-673-9898 • Fax: 1-248-673-1246
 E-mail: info@sti-usa.com
 Sitio Web: www.sti-usa.com

Safety Technology International (Europe) Ltd.
 Unit 49G Pipers Road • Park Farm Industrial Estate • Redditch
 Worcestershire • B98 0HU • Inglaterra • Tel: 44 (0) 1527 520 999
 Fax: 44 (0) 1527 501 999 • Llamada sin cargo: 0800 085 1678 (Reino Unido únicamente)
 E-mail: info@sti-europe.com • Sitio Web: www.sti-europe.com

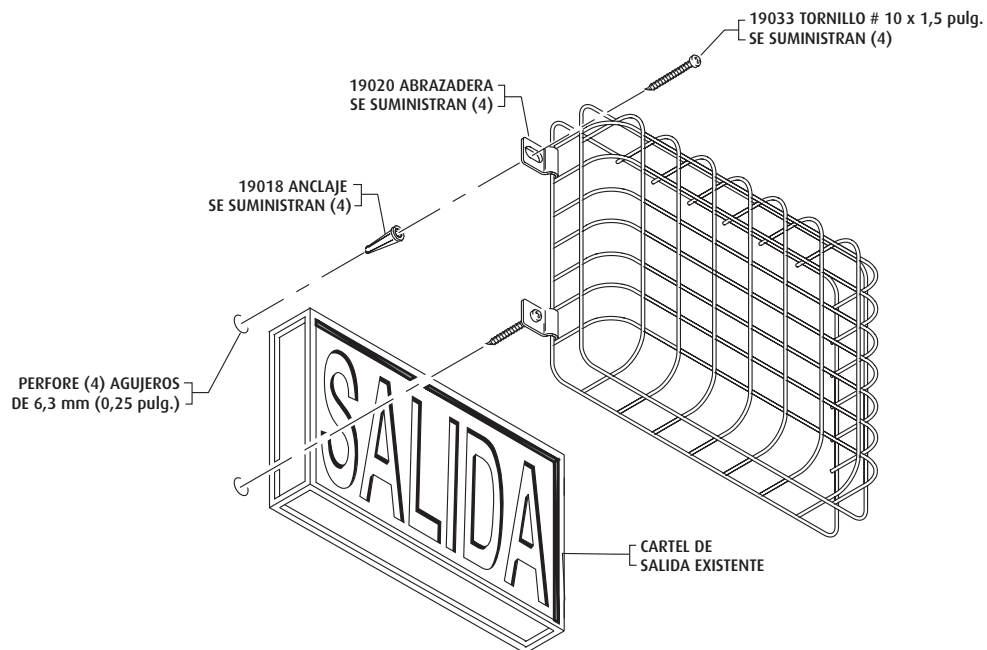

VISTA FRONTAL

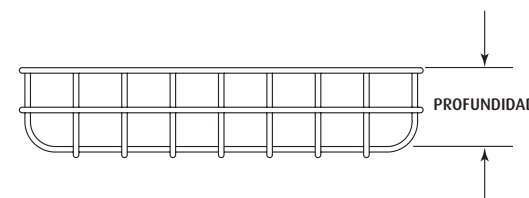

VISTA SUPERIOR

INSTALACIÓN:

1. Centre la guarda de alambre sobre la lámpara de salida existente.
2. Ubique las abrazaderas alrededor del perímetro Marque y perfore (4) agujeros Vea el tamaño en el dibujo.

Tirafondos - Si se usan tarugos con tornillos tirafondo, asegúrese que el tarugo esta a ras de la superficie. Posicione la guarda, inserte los tirafondos y apriételos. Debe elegirse la longitud del tirafondos para asegurarse que la rosca haga buen contacto con el anclaje.

Para instalaciones que requieren elementos de fijación inviolables ordene los tornillos de acero inoxidable SUB -81 y la punta N° 19038.

Modelo	Ancho	Altura	Profundidad
STI-9640	349 mm (13,75 pulg.)	267 mm (10,5 pulg.)	70 mm (2,75 pulg.)
STI-9740	520 mm (20,5 pulg.)	394 mm (15,5 pulg.)	152 mm (6,0 pulg.)

Formulario de garantía electrónica en www.sti-usa.com/wc14.

INSTALACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONTRA DAÑOS A CARTELES DE SALIDA STI-9640 & STI-9740

Todas las especificaciones e información mostradas son las vigentes a la publicación y se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.